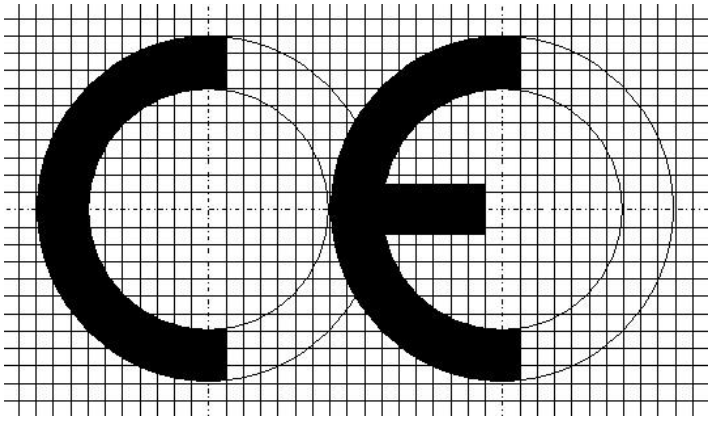

# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η επιχείρηση **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ**
με έδρα το **ΚΟΡΩΠΙ** (θέση Μπουρμπουτσάνα) ΤΚ: 19400

**δηλώνει ότι:**
το προϊόν

| | |
|---|---|
| **Κονίαμα ενέματος για ενίσχυση τοιχοποιίας** | **EN-A3** |

παράγεται στις εγκαταστάσεις μας

Το κονίαμα συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας Δομικών Υλικών
**89/106/ΕΟΚ**,
όπως τροποποιήθηκε με την
**93/68/ΕΟΚ**
και του προτύπου
**ΕΛΟΤ 998-1:2011**

Αυτή η Δήλωση Συμμόρφωσης θα χάσει την ισχύ της αμέσως εάν το προϊόν ή η παραγωγική του διαδικασία μεταβληθεί κατ' ουσίαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΦΜ:013350130
ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ ΤΘ78-ΤΚ:19400

……

σφραγίδα & υπογραφή

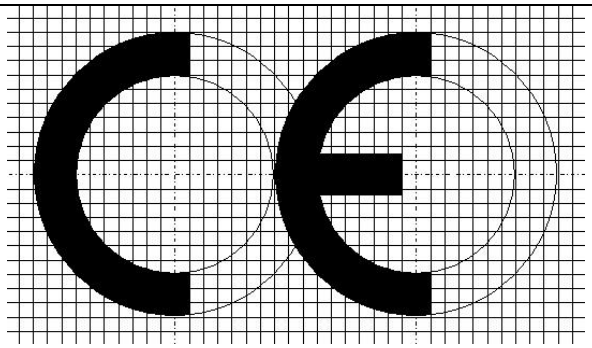

Ονοματεπώνυμο: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ**

Έδρα : **ΚΟΡΩΠΙ**

ΕΝ-Α3 (κονίαμα ενέματος ενίσχυσης τοιχοποιίας)

**ΕΝ 998-1:2011**

Κονίαμα ενέματος ενίσχυσης τοιχοποιίας με φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 5 και ποζολάνη

| **χαρακτηριστικά** | **ΕΝ-Α3** |
|---|---|
| Ειδικό Βάρος Κονιάματος | 1,140 kg/lit |
| Τελικό Ειδικό Βάρος κονιάματος | 1,380 kg/lit |
| Θερμική Αγωγιμότητα (πρότυπο EN 1745) | λ= 0,83 W/m ˚K |
| Κώνος Marsh / ρευστότητα (χρόνος εκροής υλικού σε δοκιμαστικό σωλήνα) | t < 45 sec |
| Διάχυση υδρατμών (πρότυπο EN 1015-19) | μ = 15/35 |
| Εξίδρωση ( έλεγχος με πλήρωση δοκιμαστικού σωλήνα 100 $cm^3$ με ένεμα και μέτρηση του όγκου του καθαρού νερού που διαχωρίζεται από το μείγμα σε χρόνο 5, 20, 40, 120 και 180 min) | διαχωριζόμενο καθαρό νερό σε ποσοστό <5% |
| Αντοχή σε θειικά άλατα (δοκιμή Anstett) | μετά από 28 ημέρες, διαστολή <2% |
| Αντοχή σε θλίψη (πρότυπο EN 1015-11) δοκιμή σε 28 ημέρες | 3,5 MPa |
| Αντοχή σε θλίψη (πρότυπο EN 1015-11) δοκιμή σε 90 ημέρες | 8,0 MPa |
| Μέτρο ελαστικότητας (πρότυπο EN 13412) | 5.000 MPa |
| Αντίδραση στη φωτιά | Κατηγορία Al |

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΦΜ:013350130
ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ ΤΘ78-ΤΚ:19400